



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-371 - (1)

гр. Плевен, 23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“, (вкл. противопожарни нужди).

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.


2а. Заявление с вх. № PP-02-371/08.12.2023 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 180/05.01.2024 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532401612637/26.03.2024 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма задължения.**

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемането на актуализирания план, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно

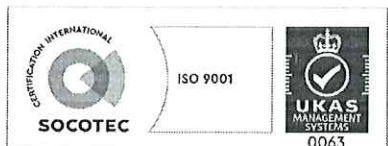

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а” от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбни кладенци: „ТК-1 ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“
И ТК-2 ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“

„ТК-1 ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“

Дълбочина: 35,0 м.

Експлоатационна колона: ТК-1: от 0,0 м до 35,0 м - сондирано с Ø 300 мм; от 0,0 м до 35,0 м – обсадено с КЕФ колона от PVC тръби Ø140/4,6 мм; от 0,0 м до 5,0 м – затръбна циментация;

Филтърни участъци: в интервалите 5,0 м до 25,0 м, от 30,0 м до 35,0 м; от 5,0 м до 35,0 м - гравийна засипка;

Експлоатират се с потопяеми помпи „Calpeda“ с максимален дебит 5 л/сек, монтирани на 30-35 м от терена. Резервоари - два басейна по 200 куб.м.

ТК-2 ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“

Дълбочина: 35,0 м.

Експлоатационна колона: ТК-2: от 0,0 м до 35,0 м - сондирано с Ø 300 мм; от 0,0 м до 35,0 м – обсадено с колона от PVC тръби Ø140/4,6 мм; от 0,0 м до 5,0 м – затръбна циментация;

Филтърни участъци: в интервалите 5,0 м до 25,0 м, от 30,0 м до 35,0 м; от 5,0 м до 35,0 м - гравийна засипка;

Експлоатират се с потопяеми помпи „Calpeda“ с максимален дебит 5 л/сек, монтирани на 30-35 м от терена. Резервоари - два басейна по 200 куб.м.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор №12084.2715.11, в землището на с. Волюяк, Район Връбница, Столична община, Област София /град, ЕКАТТЕ 12084.

Географски координати в система WGS 84: ТК-1 N 42° 46'05.922" E 23° 12'27.755"

ТК-2 N 42° 46'12.125" E 23° 12'43.385"

Геодезически координати в с-ма 2005 г. К 9: ТК-1 X 312418.995 Y 4739524.028

ТК-2 X 312779.374 Y 4739705.725


Надморска височина в Балтийска височинна система: ТК-1 Н = 546.55 м

ТК-2 Н = 544.03 м

5. Обект на водоснабдяване: за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, оросяване на зелени площи и измиване на площадки, алеи, паркинг, вътрешни помещения и противопожарни нужди в ПИ с идентификатор №12084.2715.11, в землището на с. Волюяк, Район Връбница, Столична община, Област София /град, ЕКАТТЕ 12084.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: общо 0,3 л/сек: ТК-1 – 0,1 л/сек и ТК-2 -0,2 л/сек;

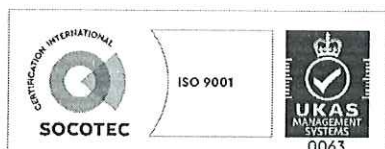

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Максимален дебит: общо: 10 л/сек. при водочерпене 43 минути в денонощието;
ТК-1 -5 л/сек при водочерпене 29 минути в денонощието;
ТК-2 -5 л/сек при водочерпене 58 минути в денонощието;
Минимално годишно водно количество: ТК-1 - 1577куб.м/годишно;
ТК-2 – 3154куб.м/годишно.

Годишно водно количество: общо от ТК-1 и ТК-2 -9461 куб.м/год.: като от ТК-1- 3154 куб.м/год. за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и от ТК-2 - 6307куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“, вкл. 880 куб.м/год. за противопожарни нужди.

СВН ТК-1 = 3,20 м /на кота 543,35 м н.м.в./

СВН ТК-2 = 4,10 м /на кота 539,93м н.м.в./

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво в ТК-1 $S_{\text{макс.}} = 11,88$ м, макс. ДВН =15,08 м /на кота ДВН = 528,27 м н.м.в. /.

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво в ТК-2 $S_{\text{макс.}} = 10,40$ м, макс. ДВН =14,50 м /на кота ДВН = 525,43 м н.м.в. /.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:


- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземаването–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземање за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

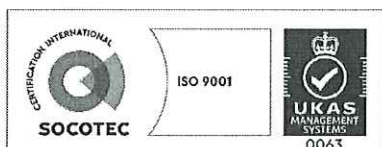

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

