



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-19 (1)

Гр. Плевен, 20.03. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № PP-02-19/ 11.01.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ с код BG1G00000K2038.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:


Подадено е заявление с вх. № PP-02-19/ 11.01.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК – ФУУД ХОРЕКА – Вакарел, Ихтиман“. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 22404-12898/18.12.2023г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 14.03.2025г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532404791670/ 13.11.2025г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

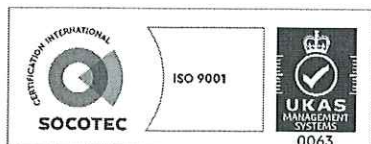

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ФУУД ХОРЕКА – Вакарел, Ихтиман” (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 30,64 м. Сондирано е с диаметър Ø395 мм в интервала 0,00 – 30,64 м. Водовземното съоръжение е обсадено с комбинирана PVC колона и филтри с диаметър Ø160 мм в интервала 0,00 – 30,64 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 5,00 – 13,00 м и 21,00 – 29,00 м. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 1,00 – 30,64 м. е запълнено с гравийна засипка. В интервала 0,00 м – 1,00 м е изпълнен глинест тампонаж.

Около устието на тръбния кладенец е изградена подземна бетонова шахта, представляваща вкопан бетонов пръстен с диаметър Ø800 мм и височина 1,10 м, която се затваря с метален капак.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „Grundfos” модел SQ 2-100, с дебит $Q=0,86$ л/сек и напор $H=45$ м, спусната на дълбочина 20,00 м от терена.

4. Място на водовземане: УПИ I – кв.55 по плана за регулация на с.Вакарел, община Ихтиман, Софийска област;

„ТК – ФУУД ХОРЕКА – Вакарел, Ихтиман” (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 42^{\circ} 33' 23.412''$; $E - 23^{\circ} 42' 06.803''$

Координатна система 2005 кадастрална:

$X - 415023.652$ м, $Y - 352351.084$ м, $Z - 813.87$ м.

5. Обект на водоснабдяване: За измиване на бетонови площадки и оросяване на зелени площи и цветни лехи, както и за допълване на 3 бр. резервоари за противопожарни нужди, на територията на УПИ I – кв.55 по плана за регулация на с.Вакарел, община Ихтиман, Софийска област;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит на черпене: 0,86 л/сек в рамките на 2,88 часа дневно;

Годишно водно количество: 3154 м³/годишно;

Сезонен воден обем: 2538 м³ в периода 15.04 – 15.09;


Минимално необходимо водно количество: 2207 м³/годишно;

Статично водно ниво: 0,70 м, кота СВН – 813.17 м;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 3,27 м до дълбочина на водното ниво 3,97 м от терена, определено при максимален дебит на помпата 0,86 л/сек.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесмесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежесмесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

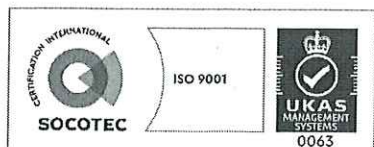

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

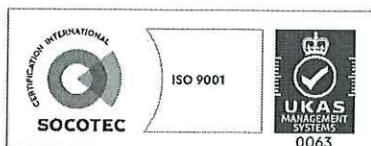

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

