



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-153 (1)

Гр. Плевен,2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина“ с код BG1G0000QAL008.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление вх. № PP-02-153/21.03.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. PP-02-153/21.03.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.


БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София – ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

От представената геолого-литоложка информация кладенците са изградени с по-голяма дълбочина в старокватернерни отложения, но териториално попадат върху ПВТ с код BG1G0000QAL008 и не могат да бъдат отнесени към съседното ПВТ „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина“ с код BG1G0000QAL008, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: "Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние".

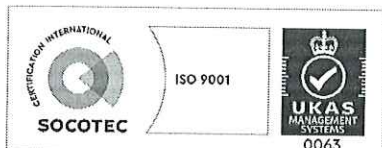

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 1 – Община Белене - Татари“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 11.10 м под терена и 0.50 м над терена. Тръбният кладенец е изграден с ПВЦ колона с диаметър Ø 160 мм. Водоприемната част е представена от шлицови отвори в интервала от 5.10 до 11.60 м. Около устието на кладенеца ще бъде изградена шахта от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1500 мм. Шахтата е затворена отгоре с бетонена плоча с кръгъл обслужващ отвор с диаметър 600 мм, който се затваря с полиетиленов капак.

За експлоатацията на кладенеца е монтирана потопяема помпа на фирма "Omnigena" модел 35НМ 1.8/7" с дебит $Q = 3$ м³/час, Мах.напор = 30 м спусната на дълбочина 23 м.

„ТК 2 – Община Белене - Татари“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 25.70 м под терена и 0.50 м над терена. Тръбният кладенец е изграден с ПВЦ колона с диаметър Ø 140 мм. Водоприемната част е представена от шлицови вертикални отвори в интервала от 8.0 до 25.70 м. Около устието на кладенеца е изградена шахта от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1500 мм. Шахтата е затворена отгоре с бетонена плоча с кръгъл обслужващ отвор с диаметър 600 мм, който се затваря с полиетиленов капак.

За експлоатацията на кладенеца е монтирана потопяема помпа на фирма "Omnigena" модел 35НМ 1.8/7" с дебит $Q = 3$ м³/час, Мах.напор = 30 м спусната на дълбочина 10 м.

4. Място на водовземане:

Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 72117.173.76 с. Татари, м. КЕРТИКА, община Белене, област Плевен, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Пасище, площ 1289777 кв. м, стар номер 170076, Заповед за одобрение на КККР РД-18-32/21.01.2019 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване

BC №	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ТК 1	43°33'11.091"	25°09'39.919"	54.240
ТК 2	43°33'10.959"	25°09'39.446"	54.293

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Татари, общ.Белене, област Плевен,

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – общо 0.9 л/сек, в т.ч. за ТК 1 – 0.3 л/сек, ТК 2 – 0.6 л/сек

Върхов дебит – общо 1.6 л/сек, по 0.8 л/сек на кладенец в рамките на 12 часа

Годишно водно количество – общо 28382 куб.м/год., в т.ч. за ТК 1 – 9461 куб.м/год., ТК 2 – 18921 куб.м/год.,

Минимално необходимо водно количество за дейността – 44150 м³/год.

Статично водно ниво: 2.45 м кота СВН – 101.81 м

Допустимо понижение: 2.13 м до дълбочина на водното ниво 4.58 м


7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от всеки кладенец

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на на всеки кладенец на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" на всеки кладенец включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

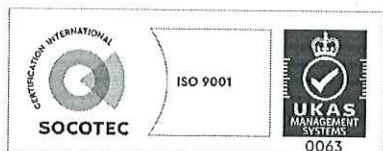

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.1.1.1.показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2.други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.3.2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.3.Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.4. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества


7.3.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

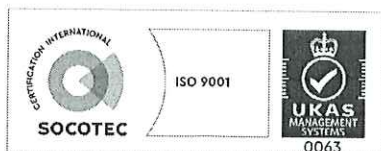

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

