



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-80-(1)
гр. Плевен, 09.05.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1 т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление с вх. № PP-02-80/ 14.02.2025 г. за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530542/ 28.06.2018 г., изменено с решение № 3648/ 14.09.2022 г., придружено с мотиви и обосновка за исканото изменение на разрешителното в частта „Водовземно съоръжение:“ и „Параметри на разрешеното водовземане:“, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Промислено водоснабдяване“ и „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Без промяна.*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило заявление с вх. № PP-02-80/ 14.02.2025 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530542/ 28.06.2018 г., изменено с решение № 3648/ 14.09.2022 г. Заявеното изменение е в раздели „Водовземно съоръжение:“ и „Параметри на разрешеното водовземане:“. Към заявлението са приложени мотиви и обосновка на исканото изменение, актуална обосновка за водовземане по чл. 156 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), съгласно § 12, ал. 2 от ПЗР на Наредба № 1, актуална обосновка на заявеното (необходимото) водно количество и становище изх. № 802-906/ 28.01.2025 г. на РИОСВ – София.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:


„ШК 1 – Интегра пластик – Елин Пелин“ (шахтов кладенец): *Без промяна.*

„ШК 2 – Интегра пластик – Елин Пелин“ (шахтов кладенец): *Без промяна.*

„ШК 3 – Интегра пластик – Елин Пелин“ (шахтов кладенец): *(резервен в случай на авария на ТК-1, в рамките на технически възможния дебит за ШК 3 от 3 л/сек) Без промяна в конструкцията.*

Към системата от водовземни съоръжения се включва и съществуващ тръбен кладенец:

Тръбен кладенец „ТК-1 – Интегра пластик – Елин Пелин“ (тръбен кладенец)

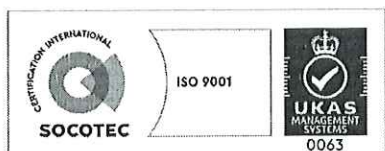

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Дълбочина: 76,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,0 м до 76,0 м – сондирано с длето с $\varnothing$ 349 мм; от 0,0 м до 76,0 м – обсадено с експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби R 10 с $\varnothing$ 160/7,7 мм; от 0,0 м до 12,0 м – затръбна циментация;

Филтърни участъци: в интервалите от 12,0 м до 48,0 м, от 56,0 м до 76,0 м, с хоризонтални прорези; от 12,0 м до 76,0 м – филцова засипка 3-5мм;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „Грундфос“ SP-14-23-14, с максимален дебит 4,5 л/сек., инсталирана на 55-56 м от терена.

4. Място на водовземане: ПИ № 27303.58.284, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област, ЕККАТЕ 27303.

Географски координати в система WGS84: N-42°39'10,47" E-23°35'02,52"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X – 4598637.33 Y – 8519961.55

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 539.82 м.

5. Обект на водоснабдяване: Завод за възстановяване на синтетични органични полимери и противопожарни нужди в ПИ с идентификатор 27303.58.284 (стар номер 058072) по КKKP на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: общо 7,2 л/сек, в т.ч.:

- ШК 1 – 1,6 л/сек
- ШК 2 – 1,1 л/сек
- ШК 3 – (резервен в случай на авария на ТК-1, в рамките на технически възможния дебит за ШК 3 от 3 л/сек)
- ТК-1 – 4,5 л/сек

Максимален дебит: Без промяна.

Годишно водно количество: общо: 227 060 куб.м/год., в т.ч.:

- ШК 1 – 50 458 куб.м/год.
- ШК 2 – 34 690 куб.м/год.
- ТК-1 – 141 912 куб.м/год.

Разпределение на разрешен годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

- за „Промислено водоснабдяване“ – 227 060 куб.м/год.
- за „Водоснабдяване за други цели“ (в т.ч. ППН) – неограничено в случай на пожар

Минимално годишно водно количество: 113 530 куб.м/годишно.

Статично водно ниво и максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво:

„ШК1-Интегра пластик-Елин Пелин“

СВН = 4,73 м /на кота 536,18 м н.м.в./

S_{макс.} = 2,66 м, макс. ДВН = 7,39 м, /на кота ДВН = 533,52 м н.м.в. /


„ШК2-Интегра пластик-Елин Пелин“

СВН = 4,16 м /на кота 536,14 м н.м.в./

S_{макс.} = 2,85 м, макс. ДВН = 7,01 м, /на кота ДВН = 533,29 м н.м.в. /

„ШК3-Интегра пластик-Елин Пелин“ (резервен)

СВН = 4,30 м /на кота 536,00 м н.м.в./

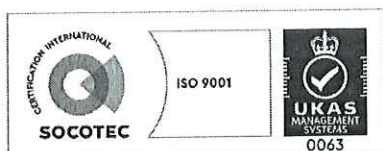

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



$S_{\text{макс.}} = 8,21 \text{ м, макс. ДВН} = 9,17 \text{ м, /на кота ДВН} = 532,09 \text{ м н.м.в. /}$

„ТК-1 Интегра пластик- Елин Пелин“

$СВН = 4,40 \text{ м /на кота } 535,42 \text{ м н.м.в./}$

$S_{\text{макс.}} = 4,77 \text{ м, макс. ДВН} = 9,17 \text{ м, /на кота ДВН} = 530,65 \text{ м н.м.в. /}$

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода от всяко от водовземните съоръжения и по различните цели.
- Да се поддържат в изправност водомерните устройства.
- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от всяко от водовземните съоръжения.

• Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво във всяко от водовземните съоръжения и веднъж в началото на всеки сезон – статичното водно ниво.

• Собственият мониторинг съгласно чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" на Наредба № 1/10.10.2007 г., включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води от всяко от водовземните съоръжения по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *манган и желязо*;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа


- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

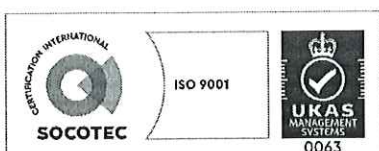

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

