



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-94 (6)

Гр. Плевен, 28.05. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-94/ 01.03.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и
- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни


Подадено е заявление с вх. № РР-02-94/ 01.03.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК – Дилнорд М, Сливница“. С писмо вх. № РР-02-94-(1)/ 20.09.2024 г. заявителят е представил в БДДР допълнителна информация по преписката. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № РР-02-94-(2)/ 11.11.2024 г. БДДР е изисквала от заявителят представяне на допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писма вх. № РР-02-94-(3)/ 19.02.2025 г. , вх. № РР-02-94-(4)/ 07.04.2025 г. и вх. № РР-02-94-(5)/ 15.05.2025 г.

Направена е повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и допълнително приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище изх. № 70-00-124-1/13.05.2025г. на „В и К“ ЕООД, гр.София към имота не може да бъде осигурено водоснабдяване, тъй като няма наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане.

Съгласно становище изх. № 4579-3343/01.04.2025г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

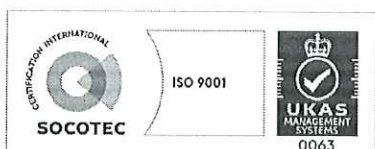

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Извършена е проверка на 22.05.2025г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532502665974/ 21.05.2025г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Дилнорд М, Сливница” (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 82,00 м. Сондирането в интервала 0,00 – 82,00 м е извършено с длето с диаметър Ø325 мм. В интервала 0,00 – 10,00 м е изпълнена задтръбна циментация. Кладенеца е обсаден с PVC тръби с диаметър Ø125 мм в интервала 0,00 – 82,00 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 11,40 – 15,40 м, 19,40 – 23,40 м, 27,40 – 47,40 м, 51,40 – 55,40 м, 59,40 – 63,40 м и 67,40 – 75,40 м и представляват хоризонтални отвори с размери 4-100 мм и са с плътност 15%.

Устието на тръбния кладенец се намира в подземна шахта, представляваща стоманобетонен пръстен с диаметър Ø1500 мм и височина $H = 1700$ мм. Шахтата се затваря с чугунен капак с диаметър $D = 600$ mm.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа “Pedrollo”, модел 4SRm 6/17-F, с максимален дебит 2,0 л/сек и напор $H=66,56$ м, която е спусната на дълбочина 65,00 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 67372.7.9005, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. Гълъбов камък, вид собств.: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 8419 кв. м, стар номер 007005, 007006, 007003;

„ТК – Дилнорд М, Сливница” (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 42^{\circ} 52' 11.62''$; $E - 23^{\circ} 01' 15.08''$

Координатна система 2005 кадастрална:

$X - 4751234.760$ м, $Y - 297463.710$ м, $Z - 617.82$ м.

5. Обект на водоснабдяване: За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на „Крайпътен комплекс с бензиностанция и газостанция“, както и за допълване на резервоар за противопожарни нужди, намиращи се на територията на ПИ с идентификатор 67372.7.9005, гр. Сливница, м. „Гълъбов камък“, област София, община Сливница;


6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **0,3 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **2,0 л/сек** в рамките на **3 часа и 30 мин дневно;**

Годишно водно количество: **9461 м³/годишно;**

- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ – **9223 м³/годишно;**
- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди – **238 м³/годишно;**

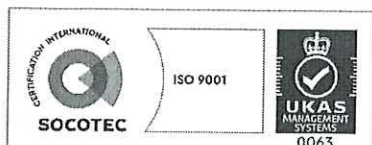

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Минимално необходимо водно количество: **7447 м³/годишно**;

Статично водно ниво: **29,87 м**, кота СВН – **587,95 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **12,66 м** до дълбочина на водното ниво **42,53 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **2,0 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

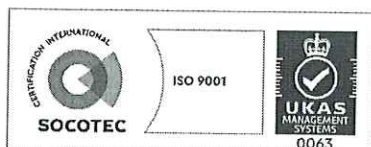

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

